



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS



Página 1 de 2

ACTA DE REUNIÓN

NOMBRE DE LA REUNIÓN	FECHA	Nº DE ACTA
Segunda Reunión SIGAM 2022	17 junio de 2022	

LUGAR	HORA DE INICIO	HORA FINAL
Alcaldía municipal	10:00 am	11:00 am

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar la segunda Mesa Técnica del SIGAM de acuerdo a lo establecido en el cronograma 2022 con el fin de dar a conocer Qué es y el marco legal del SIGAM y también revisar la actualización del acuerdo por el cual se adopta el SIGAM en el municipio de Guaduas.

ORDEN DEL DÍA

El Ingeniero José Luis Martínez Reyes, secretario de Agricultura y medioambiente convocó a la segunda reunión con los integrantes del SIGAM con el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quorum
2. Realizar una presentación donde se dé a conocer Qué es el SIGAM y su marco legal
3. Revisar los artículos que contempla el acuerdo para su aprobación ante el concejo municipal.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 10 a.m del día 17 de junio se debe iniciar la segunda mesa técnica del SIGAM que se encuentra programada en el cronograma de reuniones para el año 2022 radicada ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR.

Siendo las 11 a.m y tras una hora de espera en el recinto de reuniones de la Alcaldía Municipal se retira la funcionaria Nellyda Palacio Vera de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, ya que ninguno de los miembros convocados a esta reunión se presenta y se decide por decisión de la dirección de la Mesa Técnica notificar al señor alcalde German Herrera de la NO realización de la reunión e igualmente se realiza acta para dejar constancia de la inoperatividad del Comité Ambiental Municipal.


En constancia se anexan fotografías del Salón en espera.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS



Página 2 de 2

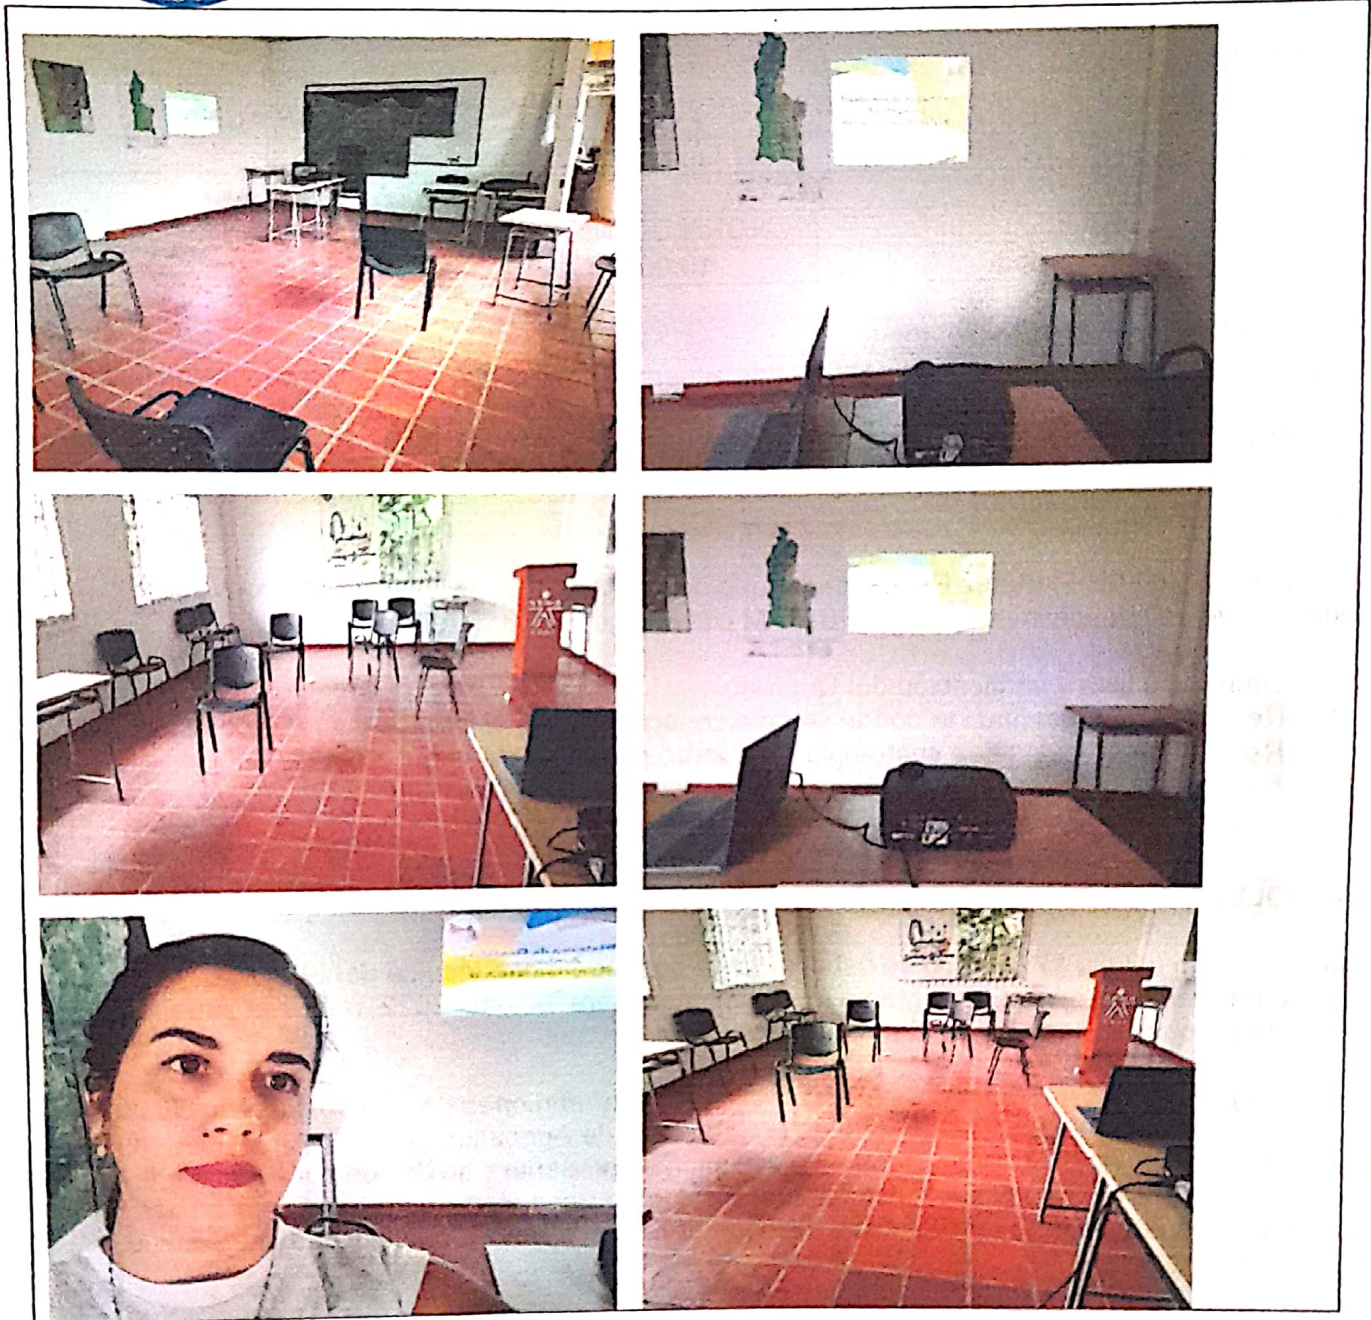

Carrera 5 N.º 12-05 sur - sede CERES
Guaduas, Cundinamarca

Correo: alcaldia@guaduas-cundinamarca.gov.co
Teléfonos (571) 846 6100 / (571) 846 6796